


# Система бесперебойного электроснабжения на LiFePO4 аккумуляторах.

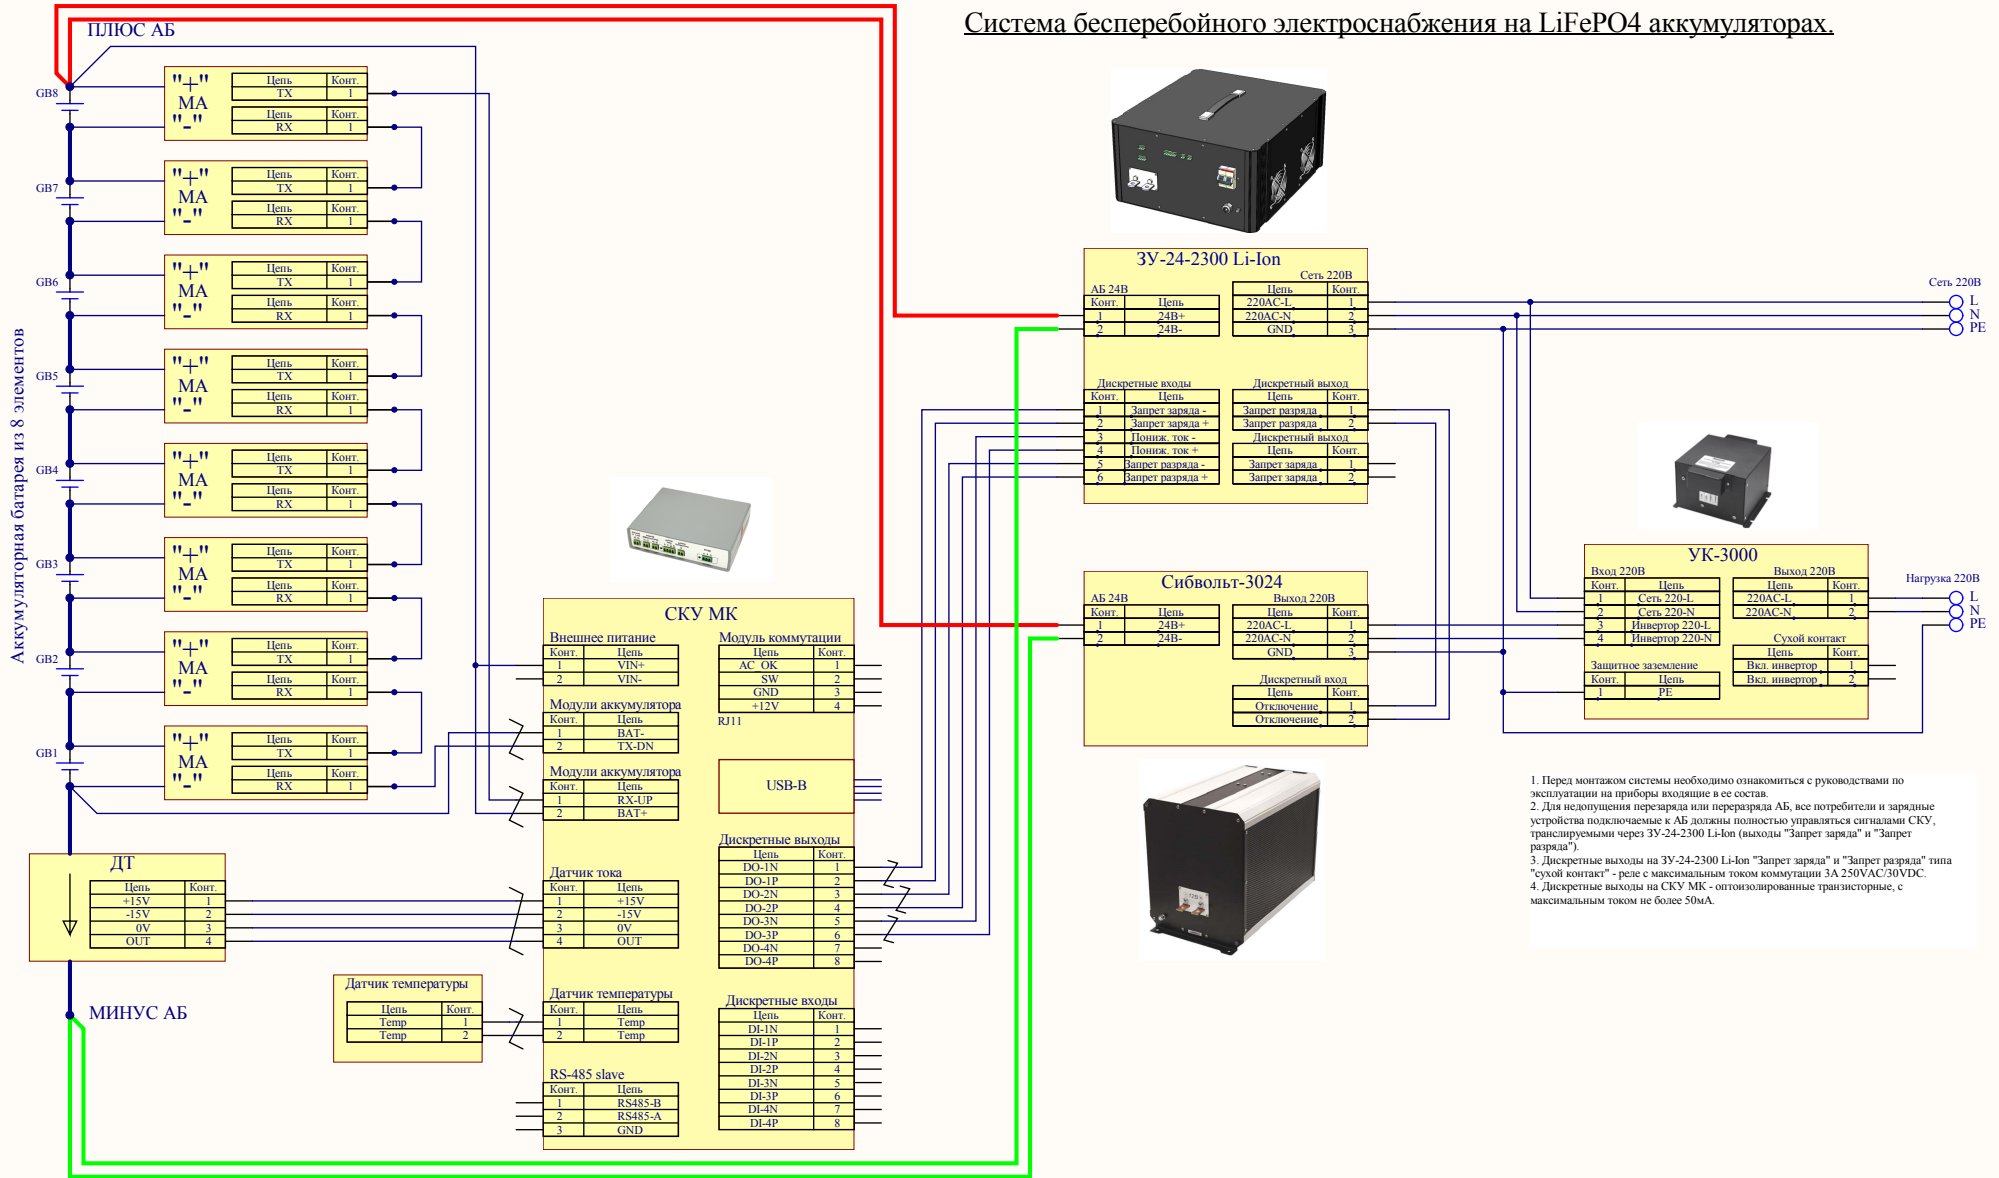

1. Перед монтажом системы необходимо ознакомиться с руководствами по эксплуатации на приборы входящие в ее состав.
2. Для недопущения перезаряда или перезаряда АБ, все потребители и зарядные устройства подключаемые к АБ должны полностью управляться сигналами SKY, транслируемыми через 3U-24-2300 Li-Ion (выходы "Запрет заряда" и "Запрет разряда").
3. Дискретные выходы на 3U-24-2300 Li-Ion "Запрет заряда" и "Запрет разряда" типа "сухой контакт" - реле с максимальным током коммутации 3А 250VAC/30VDC.
4. Дискретные выходы на SKY MK - оптоизолированные транзисторные, с максимальным током не более 50mA.